

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Comune di Sciacca

Lavori di costruzione di un Liceo scientifico in Sciacca
C/da Perriera 3° e 4° stralcio – completamento – adeguamento
alla normativa vigente del progetto esecutivo degli impianti
Stralcio funzionale del Corpo Palestra

CLASSE

III C Impianto Antincendio

TAVOLA N. **I 4.7**


Agrigento, li 16/5/2011

Provincia Regionale di Agrigento
Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale
Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.5
della Legge Regionale n. 12/2011 di recepimento del
D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
Agrigento, li **12 MAR 2013**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Casimiro Gerardi

Verificato il **12 MAR 2013**




ELABORATO


PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IL PROGETTISTA

Ing. Paolo Curto Pelle
Sez. A
N. A 494
Ordine
degli Ingegneri
della Provincia
di Agrigento
Dott. Ing.
Paolo
Curto Pelle



IDRANTE UNI45 CON MANICHETTA E LANCIA

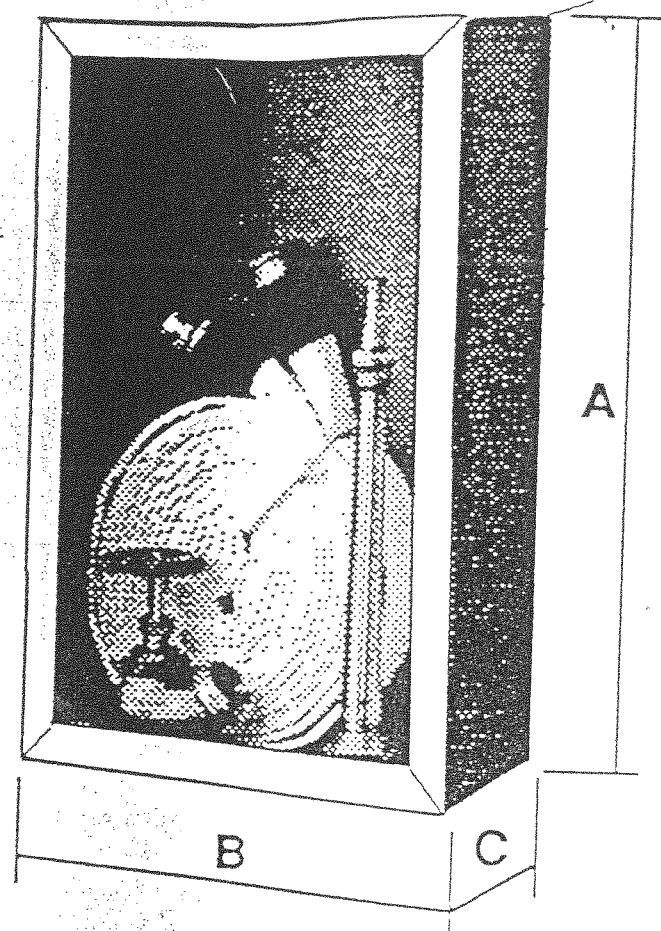


COMPLESSO IDRANTE A PARETE O INCASSO

- Cassetta in lamiera zincata
- Portello in acciaio inox (vetro escluso)
- Manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato
- Rubinetto idrante in ottone UNI 5705
- Lancia in ottone e rame con ugello a getto fisso (a richiesta lancia AWG regolabile aperto - chiuso - nebulizzato)

TIPO	A mm	B mm	C mm
UNI 45 (incasso)	565	360	150


ACCESSORI POMPIERISTICI

LANCIA IDRICA - RUBINETTO IDRANTE - RACCORDI

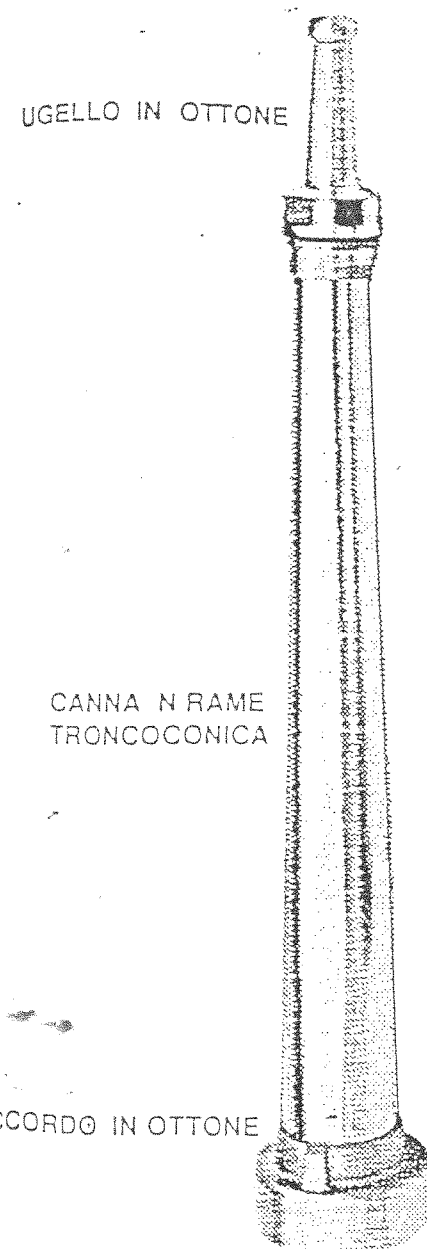


LANCIA IDRICA

TIPO	DIAMETRO UGELLO	PORTATA A 5 BAR	LUNGHEZZA
UNI 45	12 mm	190 lt/min	360 mm

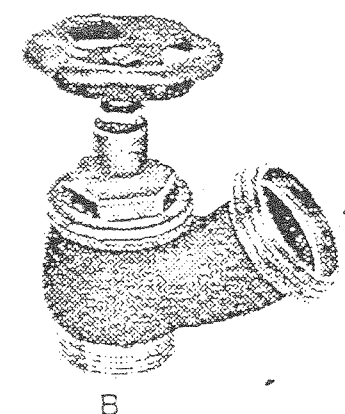


RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE

A	B
UNI 45	2" GAS



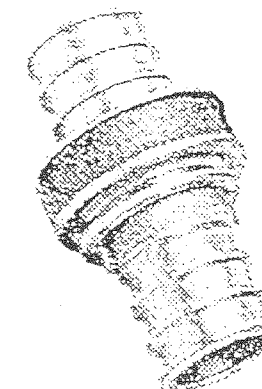


RACCORDO IN TRE PEZZI
IN OTTONE UNI 45 E UNI 70
PER MANICHETTE

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA

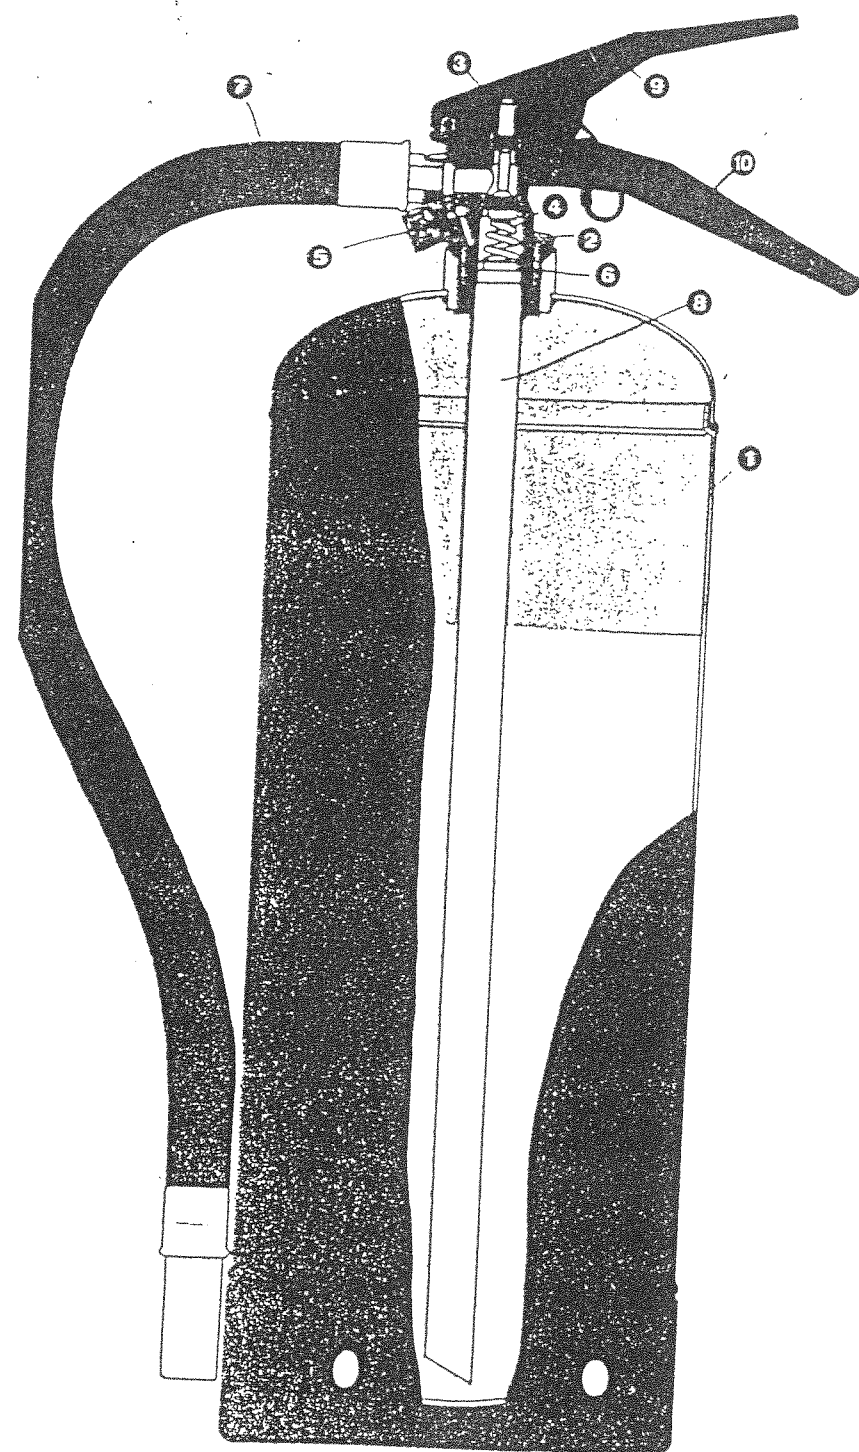

- 1) SERBATOIO
- 2) CORPO VALVOLA
- 3) PISTONCINO
- 4) MOLLA
- 5) VALVOLA DI SICUREZZA
- 6) PORTAPESCANTE
- 7) MANICHETTA CON UGELLO
- 8) PESCANTE
- 9) LEVA DI COMANDO
- 10) MANIGLIA
- 11) VALVOLA CONTROLLO PRESSIONE
- 12) MANOMETRO
- 13) SPINA DI SICUREZZA

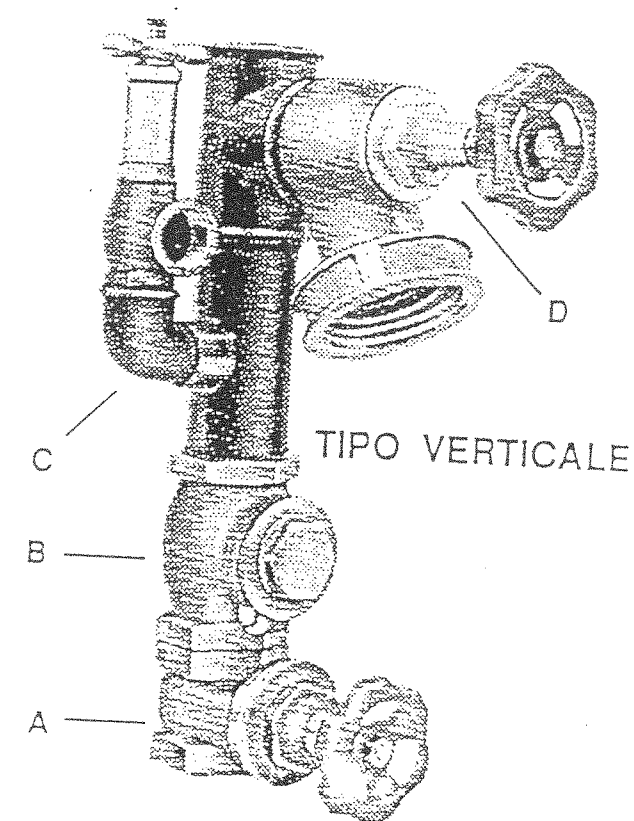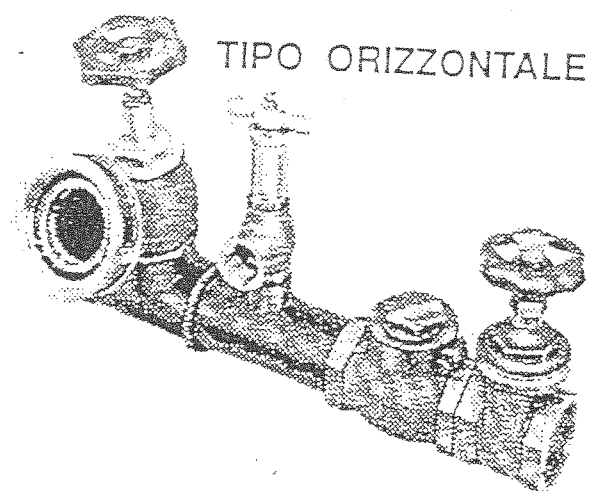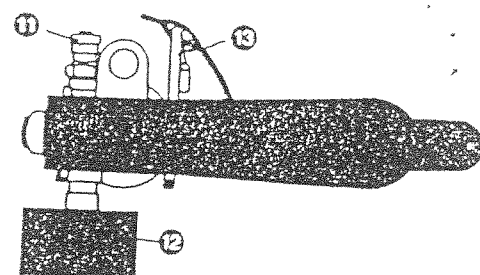

COMPONENTI

- A) Valvola d'intercettazione in ottone UNI 5705
- B) Valvola di non ritorno in ottone UNI 5705
- C) Valvola di sicurezza in ottone UNI 5705
- D) Valvola d'intercettazione con attacco UNI 70 VV.FF.

ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE